



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°: 30517417

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



F 077130

Rési code : 6

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux : **A. CHABOTEAU** Installation: **APPARTEMENT** Propriétaire / gestionnaire: **A. CHABOTEAU**

Nom, Prénom: **A. CHABOTEAU** Nom, Prénom: **APPARTEMENT** Adresse: **ISA CHARLES METZ 24**

N° carte d'identité: ..... CP + Commune: **5170, Bois de Villers** N° TVA: BE ..... Tél.: **5170 PROFONDOIZE**

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> mise en usage	<input checked="" type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Unité de travail domestique	<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> Art 278
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 276 : renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur: EAN: ..... Compt. kWh n°: **39693593** Index jour: **50903** nuit: ..... n°: .....

Données installation: Conçue pour U<sub>N</sub>:  230V  230V  3N400V ..... Type de prise de terre:  boucle de terre  barres / piquets

Description installation: Dispositif diff. gén.:  A / **300** mA Nombre de tableaux: **3** Nombre de circuits terminaux: .....

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

Contacts dir.  Contacts indir.  Montage  Appareils  Matériel  >/section  Schémas  Contrôle bcl de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre: **11** Ω Isolement général: **10** MΩ Continuité de terre:  Test dispositif diff.:

Le dispositif différentiel général:  était plombé  a été plombé  n'a pas été plombé  ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation		Visa GRD ou mandataire :
Infractions Installation existante		
Remarques		

Conclusion(s) :

La nouvelle installation est conforme ~~à~~ au RGIE.

L'installation existante est conforme ~~à~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant **10/02/2017**

par le même organisme de contrôle (\*).

Agent visiteur :

Nom: **M. PAWLIK** Agent n°: **1733** Date: **10/02/2017**

Annexe(s) :

Schéma(s) de position: **3**  Schéma(s) unifilaire(s): **3**

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(\* Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Pour le Directeur Général : Signature

VINÇOTTE asbl  
Marian Pawlik  
1733



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°:



F 077130

Rési code: 6

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
 Tel: +32 2 674 57 11  
 Tel: +32 3 221 86 11  
 Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
 brussels@vincotte.be  
 antwerpen@vincotte.be  
 gembloux@vincotte.be

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : CHA33333333	Nom, Prénom : Antonomak	Nom, Prénom : CHA33333333
Adresse : 15A CHARLES DE GAULLE 24	Adresse : 15A CHARLES DE GAULLE 24	Adresse : 15A CHARLES DE GAULLE 24
N° carte d'identité : 5270	CP + Commune : 1308	CP + Commune : 1308
N°TVA : BE	Tél. : 3270	Tél. : 3270

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> ② Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> ③ Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 276 : renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	<input type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input type="checkbox"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : 39641543	Index jour : 3964	Index nuit : .....
Données installation	Protection branchement (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100		<input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit : n° : .....
	Conçue pour U <sub>N</sub> : <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V		Type de prise de terre : <input type="checkbox"/> boucle de terre <input type="checkbox"/> barres / piquets
	Courant nominal maximum (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100		<input type="checkbox"/> .....
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 16 mm <sup>2</sup> - Type : VVU15		<input type="checkbox"/> .....
	Dispositif diff. gén. : 0.3 A / 500 mA	Nombre de tableaux : 3	Nombre de circuits terminaux : .....
<input type="checkbox"/> Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input type="checkbox"/> Contacts dir.	<input type="checkbox"/> Contacts indir.	<input type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Appareils	<input type="checkbox"/> Matériel	<input type="checkbox"/> I>/section	<input type="checkbox"/> Schémas	<input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut
<input type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : 17 Ω		<input type="checkbox"/> Isolement général : 10 MΩ		<input type="checkbox"/> Continuité de terre		<input type="checkbox"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<input checked="" type="checkbox"/> Néant
Infractions Installation existante	<input checked="" type="checkbox"/> Néant
Remarques	<input checked="" type="checkbox"/> Néant

Conclusion(s) :

- La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
- L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : PAWLIK

Agent n° : 1733

Date : 10/02/2017

Annexe(s) :  Schéma(s) de position : .....

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

10/02/2017

par le même organisme de contrôle (\*).

Pour le Directeur Général asbl



Marian Pawlik 1730

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
 - Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
 - Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.  
 Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
 Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.  
 (\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

APPARTEMENT AVANT

CHA BOTEAU ERIC

RUE Charles Joffe 15-15A

51/0 Bois de Villers

B2

B3

ch. 1.

G2

B1

B4

Dégagement  
munt

SJB.

J20

G2

J1

E5  
E4

Debaras

L1

H1

B

H1

A1

C1

K C2

K H2

C I1

C3

K C4

K D1

F2

F3

F1

F1

HALL

F2

F2

F2

F2

F2

Cuisine

F2

F2

F2

F2

F2

F2

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

Living

E3

F5

F6

F5

E2

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F4

F7

M1

M2

M3

M4

E4

E4

M6

M5

M4

F6

F6

F6

F6




VINCOTTE asbl  
Maria Pawlik  
1733

3051/417  
16/02/2011

TELE


E6

TV







CUISINIÈRE

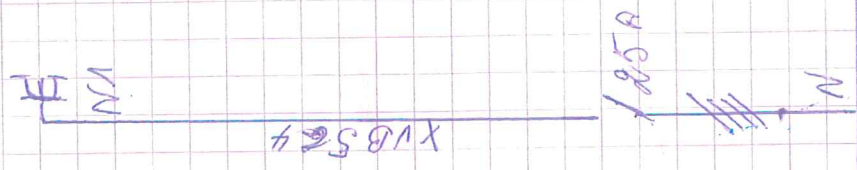


PRIVES CUISINE

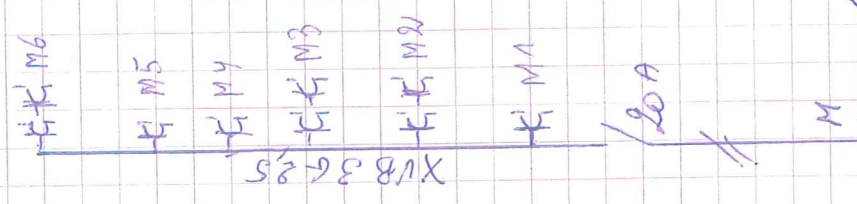


Boiler

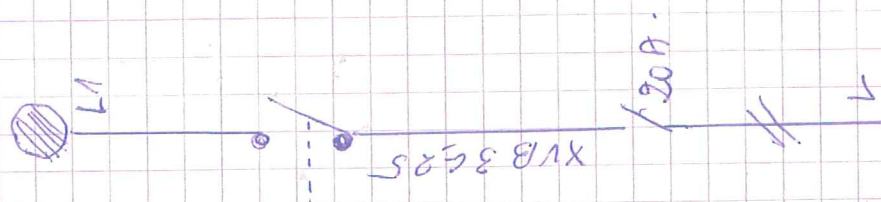

Cde Boiler

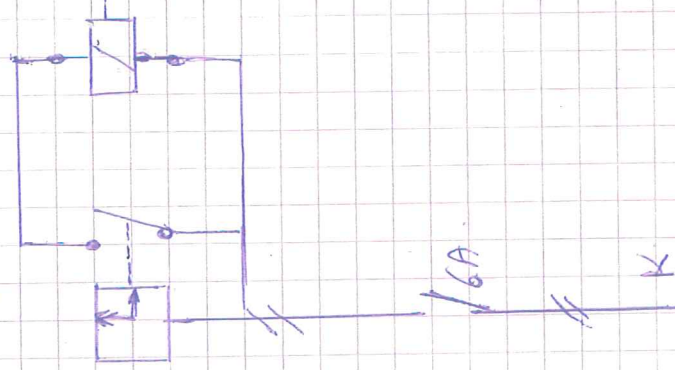

Prise et ECL

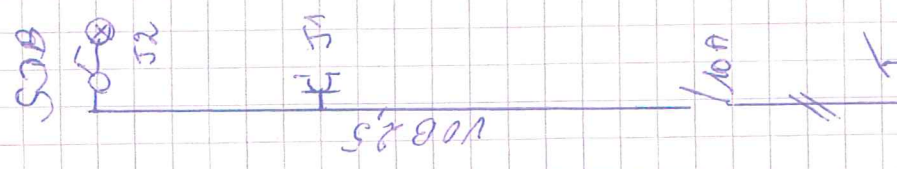


VINÇOTTE asbl  
 Maxian Pawlik  
 1733


APPARTEMENT ARRIERE

CHABOTEAU ERIC

RUE CHARLES PIETTE 15-15A

5170 Bois de Villers

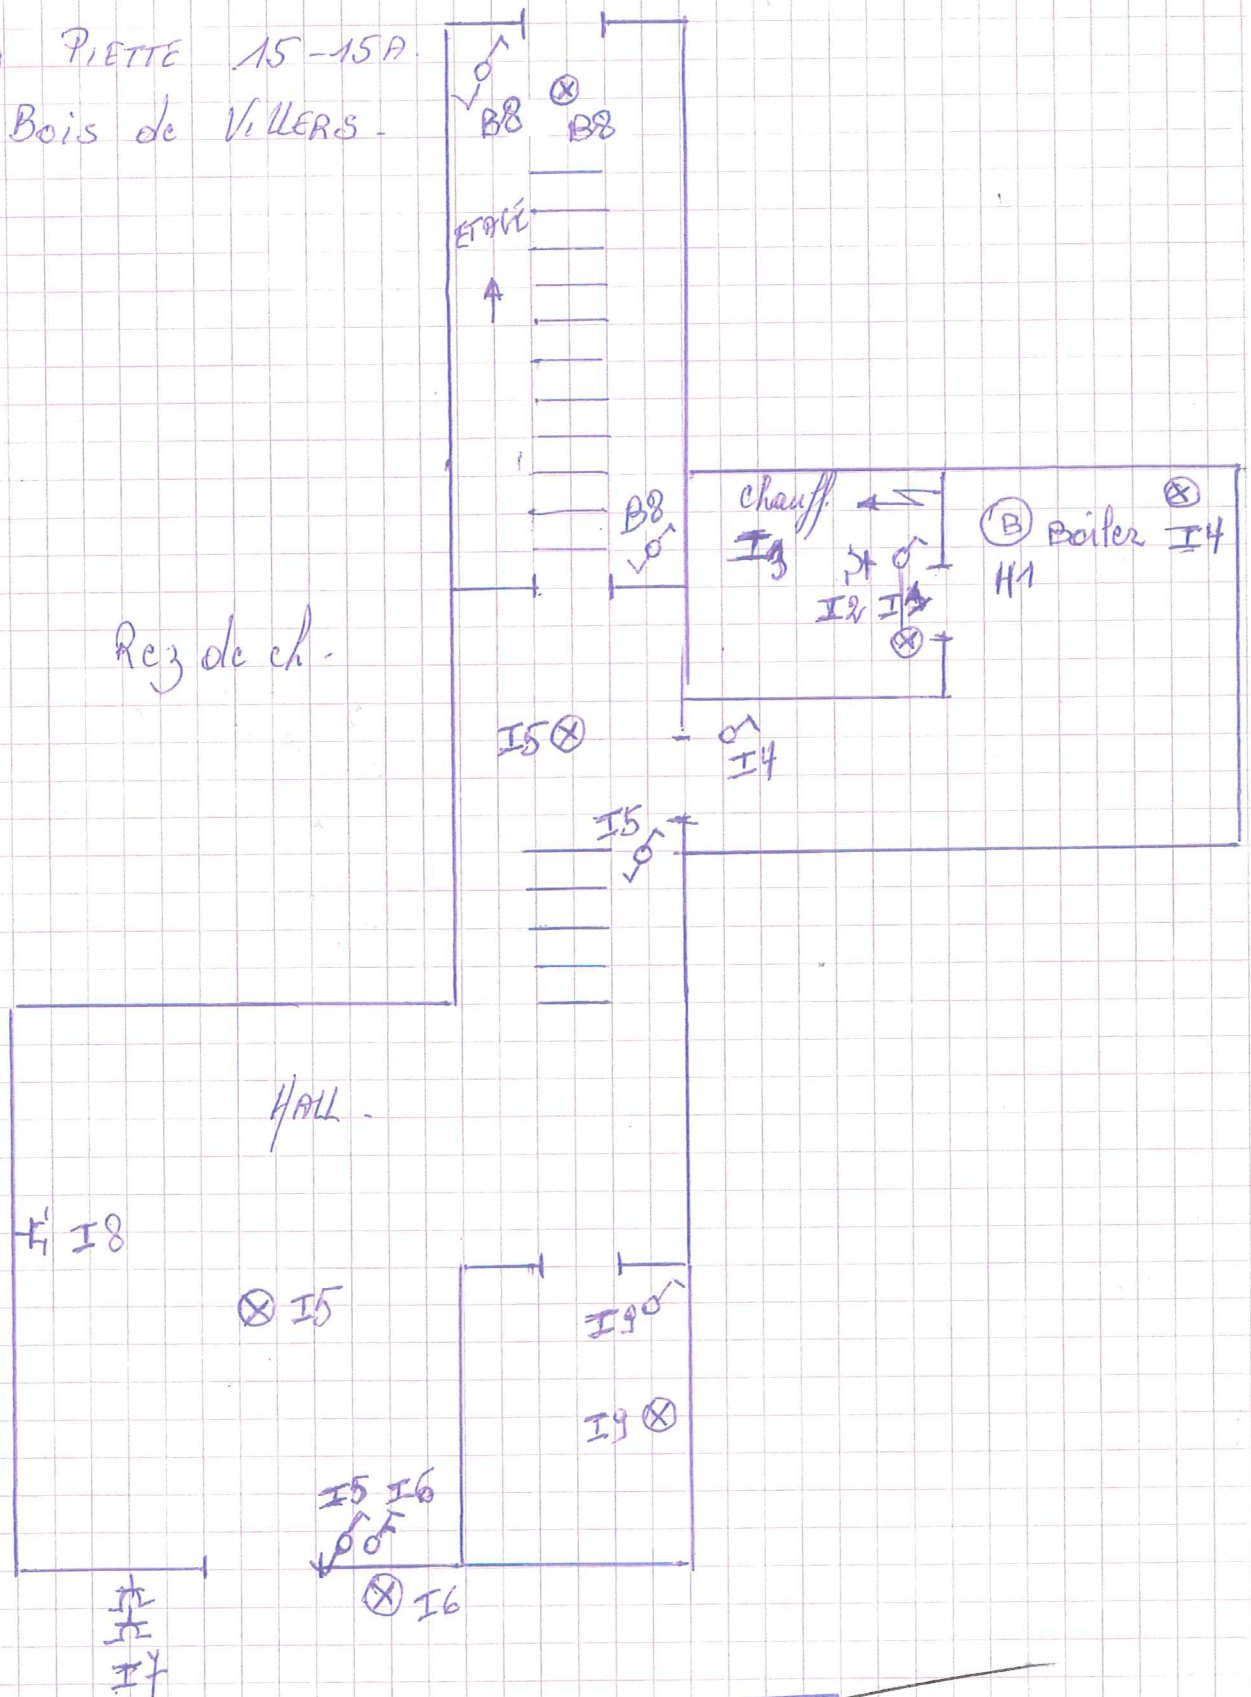


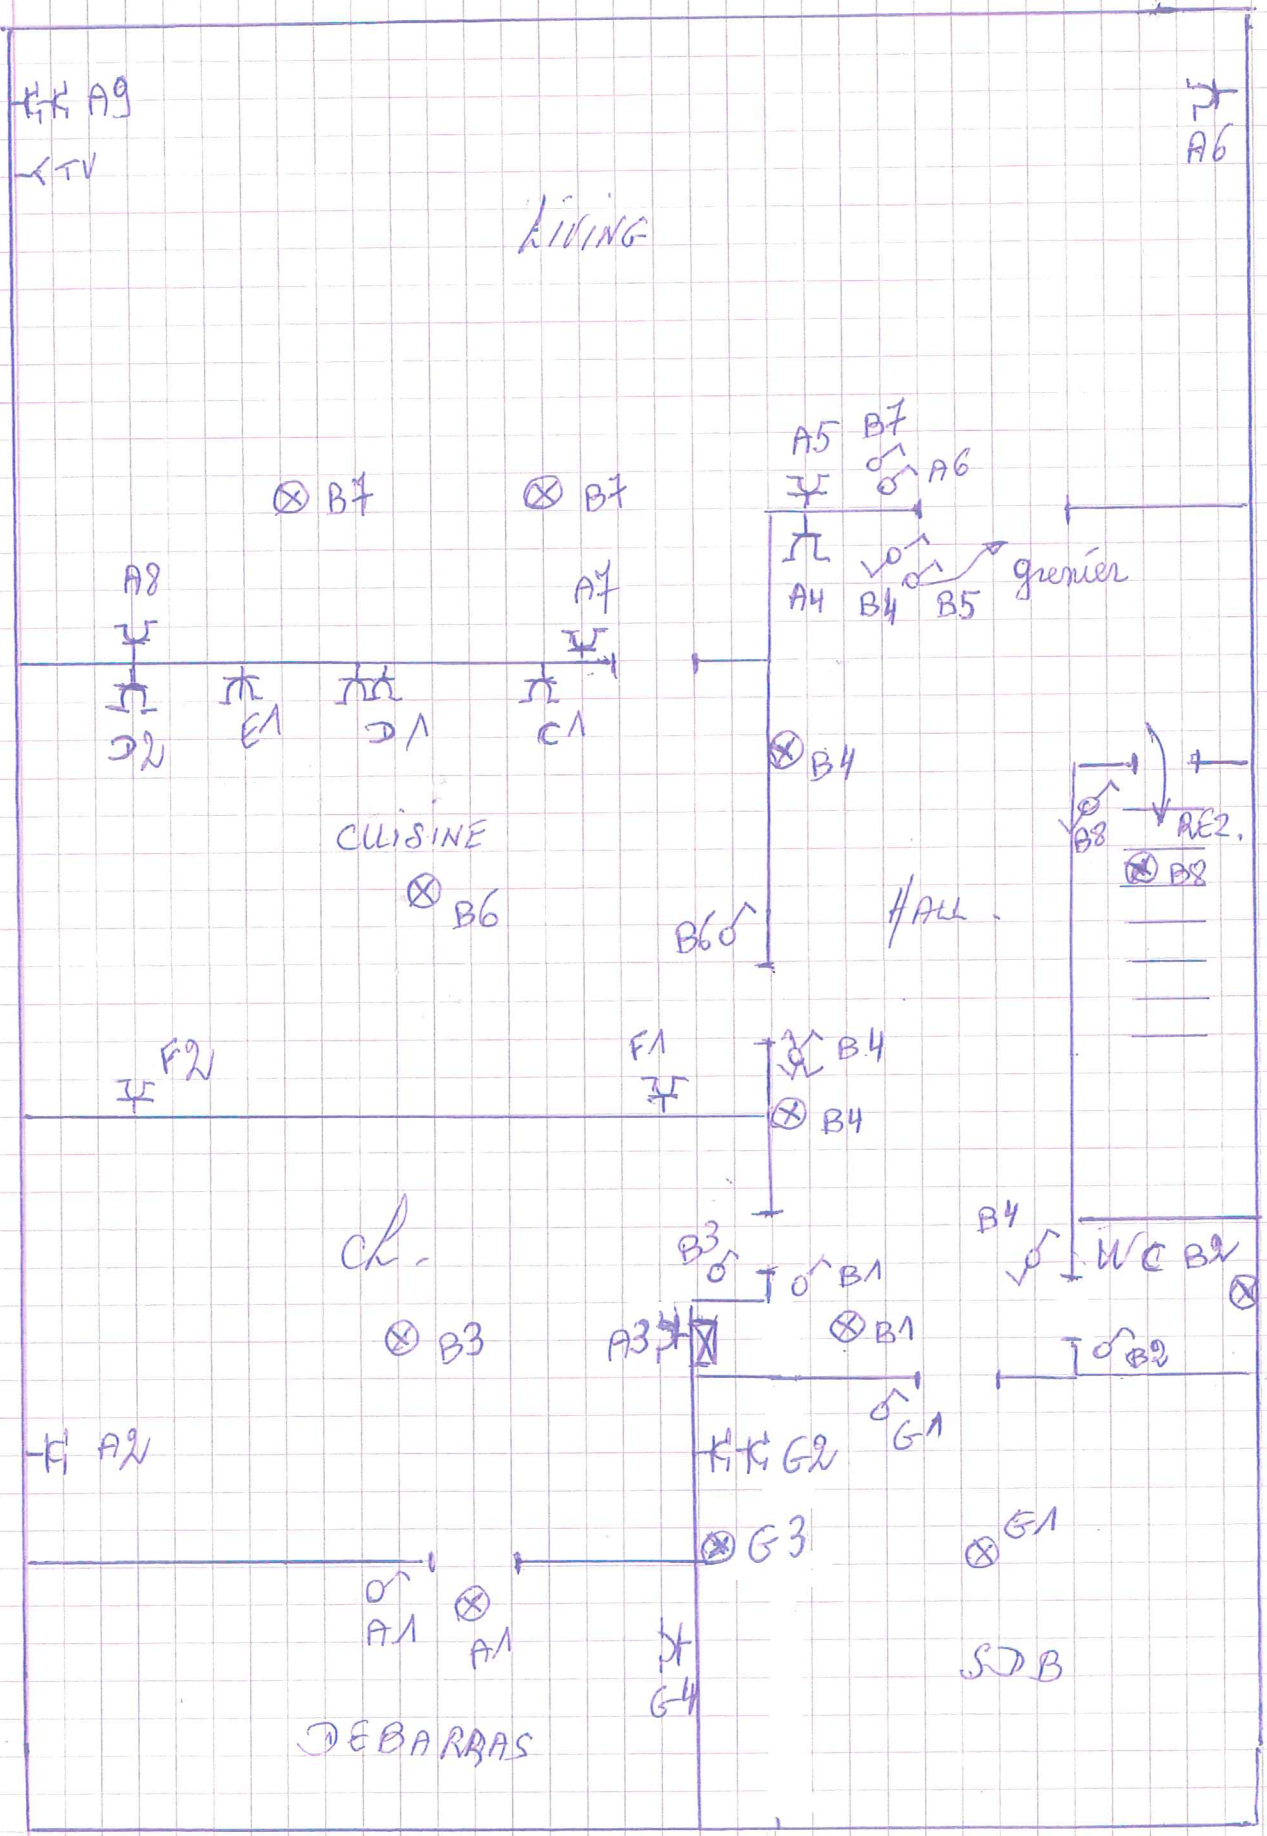


Rez de chaussée




Prises et ECL  
HALL REZ + CHAUFFERIE

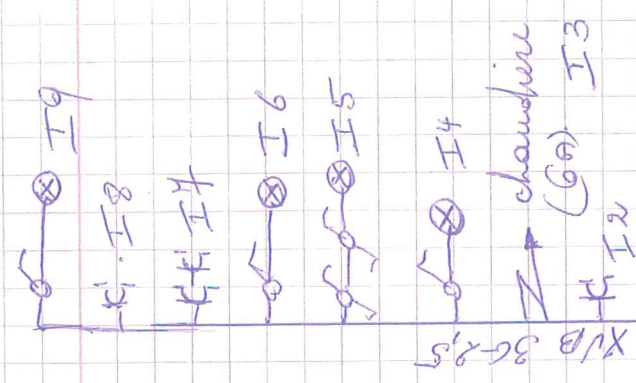


Boiler

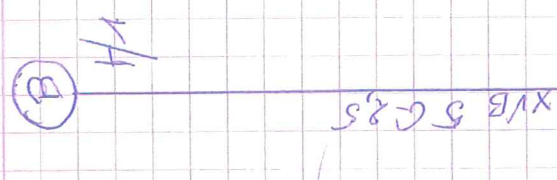


Prises de l'EDB  
ECL. SDB

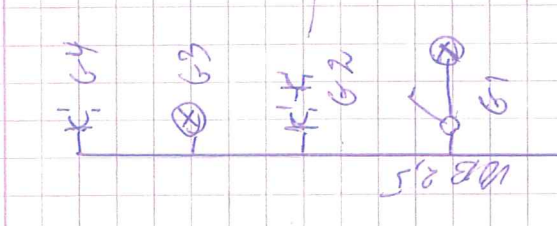


Prises Cuisine

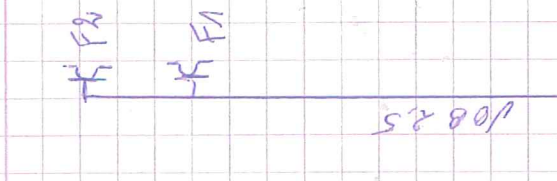


Prises Cuisine

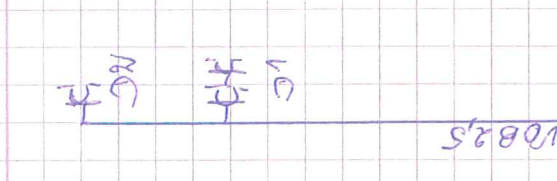


Prise Cuisine

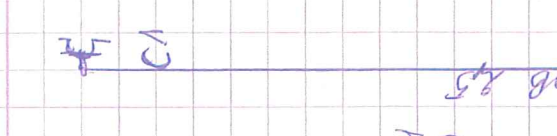

ECL. ch cuisine  
wc - hall  
Living - Credence  
grenier

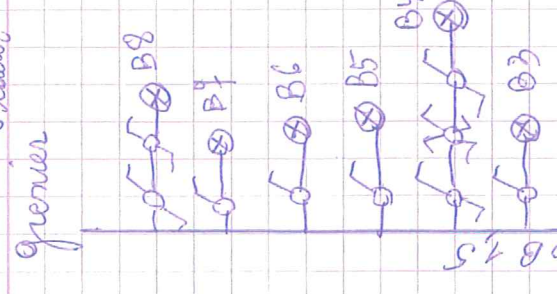

Prises et ECL  
HALL étage  
Living

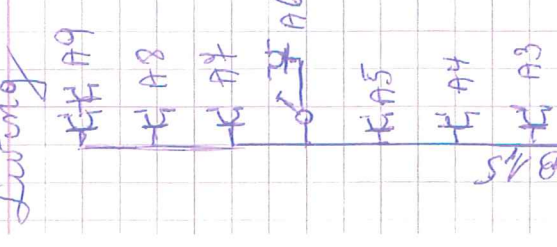

TENSION:  
3x 400 Volts + neutre

Δ 63A  
304A  
VFIB 4x16

APPARTEMENT ARRIERE

